

Användarinstruktion

Allmänt

LF 50, mobilt filter för filtrering av gaser, rök och partiklar, är EMC, LVD och CE-godkänd enligt maskindirektivet.



Notera att elektronisk utrustning alltid är känslig för statisk elektricitet, hög luftfuktighet, hög temperatur, damm och nätstörningar. Utrustningen är matad med högspänning. Dra ur nätkontakten, som huvudbrytare, vid servicearbeten och filterbyten på LF 50.

Styning och tillbehör

Nätsladd ansluts till apparatintag. Fläkten startas och regleras med vred på fläkt.

För kitlösningar se separat produktblad.

Utloppsanslutning (LF VTA) är ett tillbehör för anslutning av separat utloppslang.

Underhåll

För utvändig rengöring rekommenderar vi användning av alkoholbaserade rengöringsmedel.

Teknisk beskrivning

Allmänt

LF 50 har märkskylten placerad vid fläktens utlopp. På filter finns en märkskylt för datummärkning. Arbetstemperaturen är +10° till 40°C. Luftfuktigheten bör ej överstiga 75%.

Filterbyte

Ersättningsfilter rekommenderas när fläkten tappar luftflöde, när lukt slår igenom filtret eller efter 1 års användning.

Säkringsbyte

Säkringarna är placerade i tyristorn inuti elkåpan. För demontering krävs kvalificerad teknisk personal. Ersätt endast säkring med lika typ och märkning.

Teknisk specifikation

Effekt: 195 W

Spänning: 230V~, 50 Hz

Ström: 0,87 A


Säkring: F2AH-250V

Tillverkar deklARATION


Fumex försäkrar att LF 50 är tillverkad i enighet med följande standarder:

LVD 73/23/EEG, 93/68/EEG inkluderat ändringar i CE-märkes direktivet 93/68/EEG och


EMC-direktiven 89/336/EEG, 92/31/EEG.

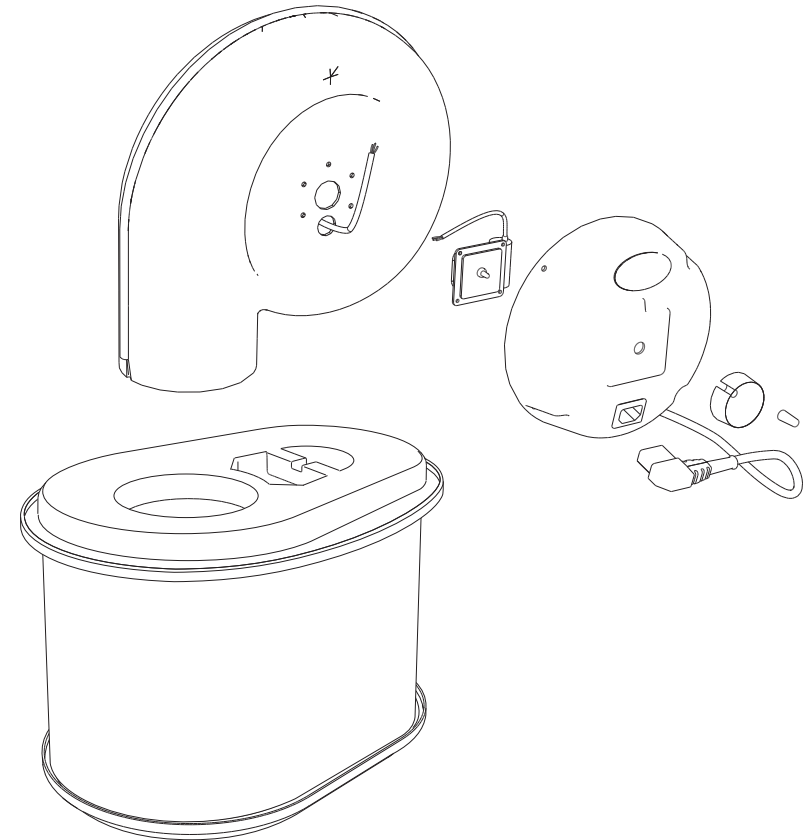


MANUAL

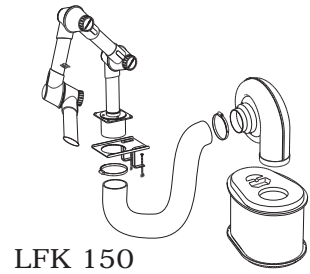


LFK 150

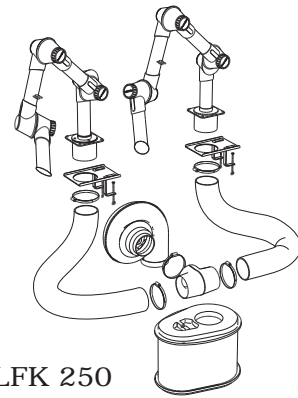


LFK 250

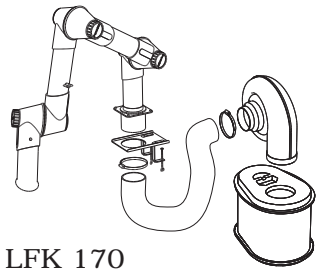


LFK 170

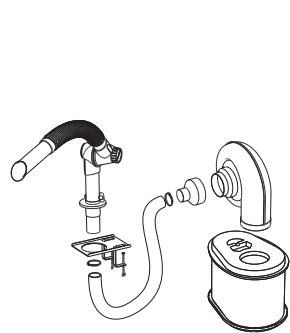


LFK 150F

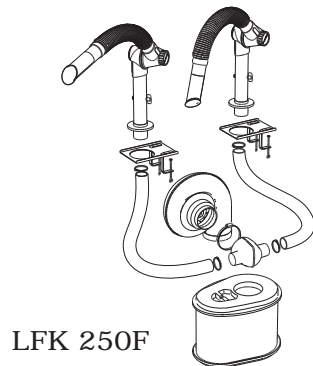

LFK 250F



LFK 350C

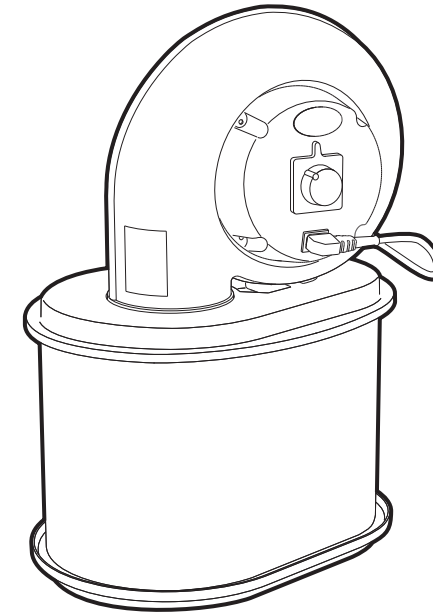

LF 50

Produktion: Autotech SPS AB Boliden

FUMEX®

Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Sweden
Tel. 0910-361 80, Fax. 0910-130 22
www.fumex.se info@fumex.se